

**Avertissement:**

- Il est indispensable de recueillir la totalité des urines émises durant 24 heures.
- Si une partie de l'urine n'a pas été recueillie, il faut recommencer le test avec un nouveau récipient.
- Eviter de contaminer l'urine avec les selles (recueillir les urines avant d'aller à la selle).
- Eviter de contaminer l'urine avec du sang menstruel (porter un tampon ou effectuer le recueil d'urine à une date ultérieure).
- On peut boire normalement durant toute la durée du test.
- Selon l'analyse prescrite, il est possible que le laboratoire doive procéder également à une prise de sang.
- Un régime alimentaire spécial peut être nécessaire. Veuillez suivre les recommandations de votre médecin.

1



**Matériel nécessaire:**  
bidon pour urines de 24 heures  
(+ agent conservateur selon les analyses)

2




Le matin au lever, uriner dans les WC.


Après avoir uriné dans les WC, noter l'heure (p.ex. 7h).  
Le test commence maintenant.

3

Début par ex. 7h

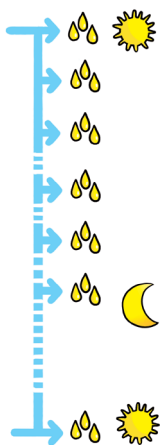

Fin 24h par ex. 7h

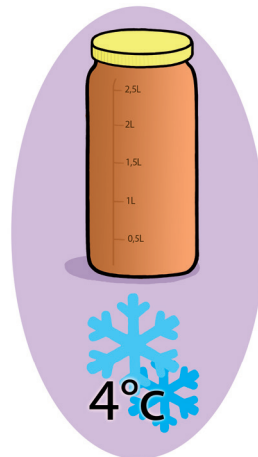

Recueillir la miction suivante dans le bidon.

Si un agent conservateur doit être ajouté, le verser dans le bidon après ce premier recueil d'urines.


Recueillir ensuite toutes les urines émises durant 24 heures.

Entre chaque recueil, conserver le bidon au réfrigérateur.


Le lendemain matin à l'heure exacte où le test avait commencé (7h dans notre exemple), vider une dernière fois le contenu de la vessie dans le bidon (= totalité des urines émises durant 24 heures).

4

Bien refermer le bidon.  
Inscrire le nom et la date.

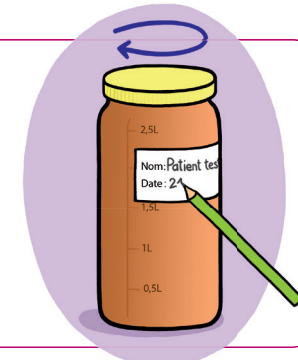

5

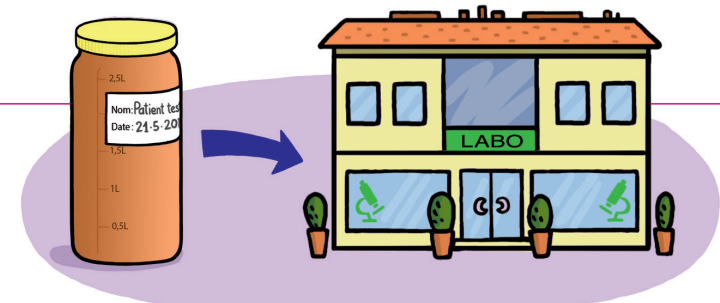

Apporter le prélèvement au plus vite au laboratoire.